

保対協だより

LPガス家庭版

安心ライフ

「保対協だより」(不定期刊)

発行所

湘南 LP ガス保安対策協議会

(略称: 湘南保対協 しょうなんほたいきょう)

会長: 駒見直喜

〒 254-0018 平塚市東真土 4-14-23

(株式会社駒見守商会)
Tel. 0463-55-4908
家庭用周知文書 LPガスを使用するご家庭の皆さままでお読みください。 **知って安心!! クリーンエネルギーLPガス**

このLPガス保安クイズ付きパンフレットは、液化石油ガス法に基づき、ご家庭にお届けするものです。

いつも安心してLPガスを利用していただくために

私たちは
業界挙げて、

**死亡・CO中毒事故ゼロ
防災態勢の拡充強化**

に取り組んで
います

私たち湘南LPガス保安対策協議会(略称: 湘南保対協)は、大地震などが発生したときでもLPガスが速やかにご利用できるよう、この2015年度も防災態勢の拡充強化に努めていくことにしています。また秋には、お客様向けの「防災体験学習・懇談会」を実施して、LPガスの安全対策などについて意見を交換させていただきたいと考えています。

LPガス全国業界 安全応援推進運動で古いガス器具を一掃中

全国のLPガス販売事業者は、「死亡事故ゼロ・CO中毒事故ゼロ」を目指し、2015年度から業界挙げて「安全応援推進運動」に取り組んでいます。

ソフト(保安啓発)、ハード(安全器具)両面の対策活動を粘り強く続けてきた結果、LPガス事故による直近5年間(2010～2014年)の全国死亡者数は、年2.2名にまで減ってきています。そこで、業界と行政が一体となって新たな保安目標を実現していくことになったのです。

課題とされているのは4つ。第1は古いガス器具の一掃(安全なガス器具への交換)、第2はガス供給設備の安全維持(期限管理)、第3はCO中毒事故の撲滅、そして第4はLPガス販売店

の自主保安活動の推進です。

うち、最も急がれているのは、お客様にご理解をお願いすることになる古いガス器具の一掃です。コンロなら、天ぷら火災・立ち消え・消し忘れ防止という3つの安全機能が全口に付いたタイプ(Siセンサーコンロ)への取り替え。瞬間湯沸器なら、不完全燃焼の防止機能まで備え、CO中毒事故が防げる安全タイプへの取り替えをお勧めしています。

湘南保対協 防災態勢をさらに拡充、防災体験学習・懇談会も予定

こうした動きを受け、湘南保対協でもこの2015年度は、「安全応援推進運動」に積極的に取り組んでいきますので、ご理解ご協力をたまわようお願いいたします。

と同時に、今年度も地元主催の防災訓練などに積極的に参加して、防災態勢の拡充強化に努めていきます。また、秋にはお客様向け「防災体験学習・懇談会」を実施して、皆様に防災体験学習をしていただくとともに、皆様と意見を交換させていただきたいと考えています。

昨2014年度には「高圧ガス地震防災緊急措置訓練」(主催: 高圧ガス・火薬類5団体と神奈川県)で、一般住宅(戸

建住宅、集合住宅)への初期点検(供給停止・安全点検)と、避難所への応急供給のモデル演技を披露しました。

個別供給であるため災害に強く、「エネルギー供給の最後の砦」(国の新「エネルギー基本計画」)とされるLPガス。私たちはそのメリットがいつ、どんなときでも発揮できるよう引き続き努力していきますので、今後ともご理解とご支援をいただくようお願いいたします。

神奈川県総合防災センターで「防災体験学習」をしてみませんか!!

今年11月に、厚木市下津古久にある神奈川県総合防災センターで、お客様向けの「防災体験学習・懇談会」を開きます。

センターでは、地震や風水害を体験したり、防災に役立ついろいろな情報が学べます。ここで知ったり思ったりしたことを、家族や地域で考え、災害に備えましょう。また、ガスの安全対策などについての意見交換も予定しています。

参加ご希望の方は、8ページの切り取りハガキ『LPガス保安クイズ2015』でお申し込みください(「防災体験学習・懇談会」への「参加を希望する」にマルをつける)。

参加費(昼食付)は無料。最寄駅からセンターまでの交通費は現地で精算(2人一组: 一律計3,000円)させていただきます。申し込み多数の場合は抽選になり、当選者にはお知らせします。



避難所への応急供給訓練 (2014年10月)

LPガス(プロパンガス)を安心・快適に、 お使いいただくために。

日頃お使いになるガス機器の安全管理は、ご自身で責任を持って行ってください。

いつもLPガスを安心・快適にお使いいただくために、LPガスおよびガス機器などについて正しくご理解をいただくことが大切です。


ガス機器の性能、正しい使用方法、お手入れの方法、保管方法などは、取扱説明書や警告表示などをご確認のうえ、正しくご使用ください。

供給設備とは

容器からマイコンメーターまでは「供給設備」と呼ばれ、この部分はLPガス販売店が責任を持って安全管理をします。

消費設備とは

マイコンメーターの出口からガス機器まで(メーターがない場合は容器からガス機器まで)は「消費設備」と呼ばれ、法律上の管理責任はお客さまにあります。

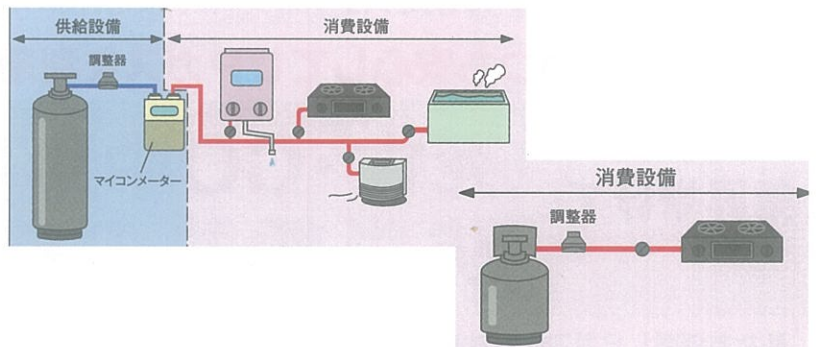

安心・安全のための点検・調査にご協力ください。

皆さまの安心・安全のため、保安機関としての認定を受けたLPガス販売店または販売店から依頼を受けた保安機関が、法律(液化石油ガス法)に基づき、次のような点検・調査を行います。ご協力をお願いいたします。

1 容器交換のつど

LPガス容器・調整器・容器バルブ・ガス供給管などの外観検査。

2 1年に1回以上

地下室等の配管、地下埋設管からのガスもれ調査など。

3 4年に1回以上

調整器の機能点検、配管のガスもれ調査、ガス機器や給排気設備等の調査など、ガス設備全般についての点検・調査。

※点検・調査の結果、改善を指摘された設備については、改善や機器の交換などにご協力ください。

ご存知ですか!?

「長期使用製品安全点検制度」

平成21年4月から製造・輸入する「特定保守製品」には点検制度が設けられました。

購入した
場合

①説明

ガス機器購入店から点検制度の説明を受けましょう。

②所有者登録

所有者票をガス機器購入店に渡すか、ガス機器メーカーに郵送し、登録しましょう。

③点検

点検時期がくると、通知が届きます。ガス機器メーカーに点検を依頼しましょう。点検費用は有料となります。

○屋内式ガス瞬間湯沸器(ガス給湯暖房機を含む、LPガス用/都市ガス用)

○屋内式ガス風呂がま(LPガス用/都市ガス用)

○石油給湯機 ○石油風呂がま ○FF式石油温風暖房機

○ビルトイン式電気食洗機 ○浴室用電気乾燥機

対象商品には「特定保守製品」の表示があります。

平成21年4月1日より前にご購入された製品も点検が可能です。詳しくはメーカーなどにお尋ねください。



屋内式ガス瞬間湯沸器



屋内式ガス風呂がま

対象製品
品

LPガスの性質

1 空気よりも重い

LPガスは空気よりも重く、もれると低いところや物かげにたまる性質があります。もしガスがもれたら、特に下の方の風通しを良くしてガスを屋外に追い出しましょう。

2 においをつけてある

LPガスそのものは無色無臭ですが、もれたときにすぐ分かるように、ガス特有のにおい（異臭）をつけてあります。

3 燃焼には新鮮な、たくさんの空気が必要

LPガスが燃焼するためには、新鮮な、たくさんの空気（酸素）が必要です。室内でガスを使用するときは、十分に換気をしてください。換気が不十分な場合は、不完全燃焼を起こし、CO（一酸化炭素）が発生しますので十分注意してください。

4 液化した状態で容器（ボンベ）に入っている

LPガスは圧力をかけて液化した状態でLPガス容器（ボンベ）に入っています。また、製造から消費するまでの途中ロスがほとんどありません（参考：電気は6割強が失われます）

5 クリーンなガス

LPガスは、環境負荷が相対的に小さく、クリーンなエネルギーであると位置づけられています。また、LPガスには人体に有害なCO（一酸化炭素）は入っていません。



こんなときはLPガス販売店にご連絡ください。（連絡先は裏表紙に記載）

- ◆ ガス設備の工事や、新しくガス機器を取り付けるとき、または取り外すとき。
 - ◆ 新築・改築・転居などで、LPガスを新しく使うとき、またはやめるとき。
 - ◆ ガス以外の工事（水道工事など）を行うとき。
 - ◆ ストーブなどの季節的機器で、取り付け・取り外しが困難なとき。
- ※配管、風呂がま、湯沸器、煙突などにかかる工事を行うときは、法律上の資格が必要です。
- ※風呂がまや湯沸器の中には、給気口や排気設備が必要な機種があります。



ガス機器をご使用の際はご確認ください。

- ◆ LPガスには必ずLPガス用機器をご使用ください。
- ◆ **都市ガス用機器は使用できません。**
- ◆ LPガス用機器は全国共通です。
- ◆ ガス機器は、取扱説明書をよく読んでから、正しくご使用ください。
- ◆ ガス機器の保証書は大切に保管してください。
- ◆ 古いガス機器はリコール（修理・回収）対象になっている場合があります。製造メーカーやLPガス販売店に確認してください。

新しくガス機器をご使用の際には、LPガス専用の機器であることを確認してください。

〇〇〇-△△△
LPガス用
〇〇kW. 〇.〇〇kg/h
〇〇.〇〇-〇〇〇〇
〇〇株式会社

製造会社の銘板例

※LPガス用機器には上のような表示があります。



小型容器の取り扱いについて

- ◆ 容器が倒れないよう、平らな場所に置いてください。
 - ◆ 容器を横に寝かせて使用しないでください。
 - ◆ 直射日光や火気を避けてご使用ください。
 - ◆ 使用後は、必ず容器バルブを閉めてください。
 - ◆ 容器は、火の気のない風通しの良い所に保管してください。
 - ◆ 不要になった容器は、必ずLPガス販売店に返却してください。
- ※LPガスが残っている容器を捨てると法律により罰せられます。



小型容器

LPガスを正しく使って、いつも安心。

点火・消火は必ず目で確かめてください。

- ◆ ガス機器の近くに、燃えやすいものは置かないでください。
 - ◆ マッチ等で点火するときには、点火後に器具栓を開いてください。
 - ◆ 風や煮こぼれで火が消えたり、天ぷらを揚げているときに、鍋の中の油に火が着くことがあります、たいへん危険です。ガスを使っているときは、その場を離れないようにしてください。火を使っている間は「何があっても、その場を離れない」ということを心がけてください。
- ※やむを得ずその場を離れるときは、火を消して安全を確認してください。



いつも青い炎でお使いください。

- ◆ ガスをお使いのときは、炎は必ず「青い炎」でお使いください。赤っぽい炎は、不完全燃焼をしているときなので危険です。

お願い!

ガス機器のお手入れ

ガスこんろなどの目詰まりは、不完全燃焼の原因となります。
ときどき器具ブラシなどで掃除をしてください。

ガス機器（ガスこんろなど）のお手入れなどで、ねじを取り外す必要がある場合は、ご自身でお手入れせずに、必ずLPガス販売店へご連絡ください。



酸素不足



完全燃焼

ゴム管はときどき点検し、早めに交換してください。

- ◆ ガス栓に適合するLPガス用ゴム管または専用ホースを使用してください。
 - ◆ ギョム管は、過度に長いものを使用しないでください。
 - ◆ ひび割れや焼け焦げなどが発生しているギョム管は使用しないでください。
- * ギョム管からのガスもれの点検は、石けん水を塗って泡が出るかで分かります（泡が出た場合は、すぐに新しいギョム管に取り替えてください）。また、点検後は石けん水をきれいに拭き取ってください。



- ◆ ギョム管は、ガス栓の赤い線のところまで差し込んで、ホースバンドでしっかりとめてください。
- ◆ ギョム管は、物かげを通したり、折り曲げたりしないでください。
- ◆ 三つ又は危険なので、絶対に使用しないでください。




着脱が簡単で確実なコンセント型の専用ホースをおすすめします。



ガスもれ防止のため、湯沸器や風呂がまなどの固定式の燃焼機器とガス栓の接続にギョム管を使用することは禁止されています。直接ねじ接続するか、上のようなねじ接続の専用ホースで接続してください。

ガス栓は、使用時には全開で、使用後は完全に閉めてください。

- ◆ ガスをお使いになるときは、ガス栓を全開にしてお使いください。また、お使いにならない場合は、完全に閉めてください。
- ◆ 外出するときやおやすみ前には、ガス栓、器具栓が閉まっていることを確認してください。
- ◆ 長期間ご不在になるときは、容器バルブを閉め、LPガス販売店にご連絡ください。
- ◆ 配管やガス栓をアースの代わりに使用しないでください。
- ◆ ガス機器（ガスこんろなど）に接続されていないガス栓には、「ガス栓カバー」を装着しましょう。

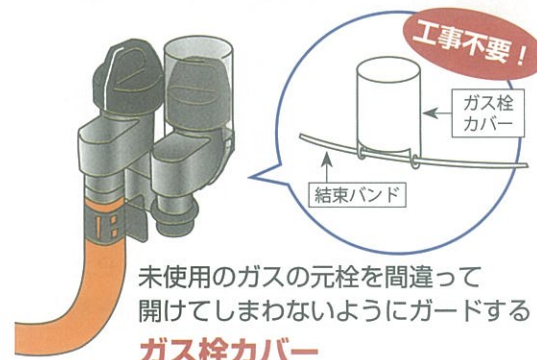



小型湯沸器やガスストーブ等をご使用の皆さまへ




必ず換気（給気と排気）してください。

過去に換気不足によりCO（一酸化炭素）中毒を起こし、死にいたった事故事例があります。

- ◆ 室内でガス機器を使用するときは、換気扇を回したり、ときどき窓を開けて十分に換気をしてください（冷暖房中にも忘れずに）。
※ガスの燃焼には、新鮮かつたくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われないと、酸素不足や室内に排ガスが充満して不完全燃焼を起こし、有害なCO（一酸化炭素）が発生する恐れがあるため、たいへん危険です。必ず十分な換気をしてください。
- ※点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性があります。再点火は行わないで直ちに使用を中止し、ガス機器の購入先やLPガス販売店または保安機関（連絡先は最終ページに記載）にご連絡ください。




- ◆ 排気のフィンがほこりなどで目詰まりしていないか確認してください。
- ◆ 小型湯沸器をお風呂に使ったり、シャワーとして使用することは絶対におやめください。
- ◆ 室内でガスストーブ、ガスファンヒーターを使用するときは、必ず30分に1回、1分間程度、窓を開けて換気してください。

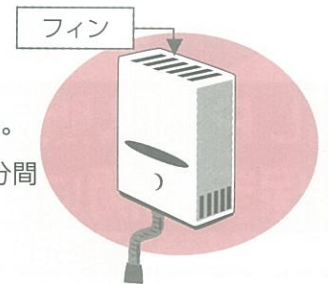

自然排気式の風呂がまをご使用の方に

- ◆ 左図のような自然排気式（煙突の付いたもの）の風呂がまをご使用の際は、換気扇を使用しないでください。気圧の変化により排ガスが逆流してCO（一酸化炭素）中毒を起こすことがあります。
※給気口はふさがないでください。
- ◆ 排気筒がこわれていたり、鳥の巣などでふさがれてしまうと適切な排気ができなくなります。こまめに点検しましょう。

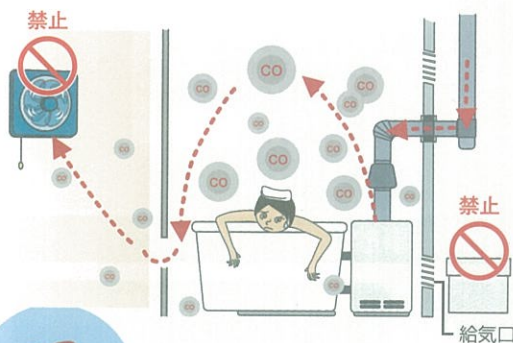

CO
点検

ご要望により、CO点検を実施いたします。

なお、CO点検で異常があったガス機器は、直ちに交換をしてください。

不完全燃焼防止機能がついていない、または老朽化したガス機器は、交換をお願いします。



ガス警報器のご使用にあたって

- ◆ 警報器が適正な位置に設置されているかを確認しましょう。
- ◆ 警報器の電源プラグは常時コンセントに差し込んでおきましょう。
- ◆ 警報器の周りに物を置かないようにしましょう。
- ◆ 警報器が交換期限内のものかを確認しましょう。

※共同住宅、学校、病院などの人が多く集まる施設、地下室等に燃焼機器が設置されている場合には、法律により原則としてガス警報器の設置が義務づけられています。

もしも ガスがもれたら

「ガスのにおい」に気づいたら「ガス警報器が鳴ったら」

- ◆ 室内の火は全部消してください。
- ◆ コンセントやスイッチに触れないでください。火花が出てガスに着火するおそれがあります。

火気は
絶対
使用しないで




- ◆ 戸や窓を大きく開けてください。
- ◆ すべてのガス栓、器具栓を
- ◆ 容器バルブも閉めてください。

ガスを
外に
追い出して



LPガスは空気より重いため、低いところにたまりますのでご注意ください。

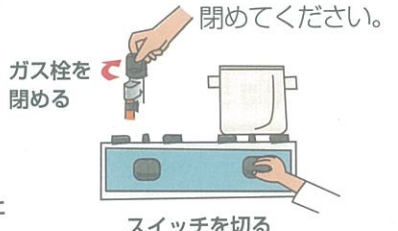

スイッチを切る



LPガス販売店または 保安機関に連絡してください。

連絡先は裏表紙に記載

- ◆ 連絡の際は氏名・住所・状況などをお知らせください。
 - ◆ LPガス販売店または保安機関の点検を受けるまでガスを使わないでください。
- ※万が一、LPガスによる災害が発生した場合にも連絡してください。

いつも安心の安全機器や安全装置付きガス機器をおすすめします。

マイコンメーター

ガスもれなどガスの流れや圧力に異常があると、自動的にガスを遮断します。

※マイコンメーターには、ガスを使用中に大きな地震（震度5相当以上）があった場合にはガスを止めるなどの保安機能が搭載されています。



Si センサーコンロ

すべてのバーナーに安全センサー（立ち消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能）を搭載しています。

◆立ち消え安全装置

煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えたとき、自動的にガスを止めます。（イラスト1）



◆調理油過熱防止装置 センサーが鍋底の温度を感知し、約250℃になると自動的に消火して油の発火を防ぎます。（イラスト2）

◆消し忘れ消火機能 消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動的に消火または小火にします。

※安全のためや調理タイマーで自動消火したときは、器具栓つまみを戻してください（忘れると、機種によっては電子音で知らせます）。

ヒューズガス栓

ゴム管がはずれるなどしてガスが大量に流れたとき、自動的にガスを止め、ガスもれを防ぎます。



ガス警報器

ガスもれをすばやく感知し、ブザーや音声で知らせます。



CO（一酸化炭素）中毒事故防止に有効です。

CO（一酸化炭素）警報器

不完全燃焼で発生したCO（一酸化炭素）を感知し、ブザーや音声で知らせます。



屋外設置式の風呂がま、または給湯器

屋外の空気を使って燃焼し、排ガスも屋外に排出するので、不完全燃焼対策に有効です。

不完全燃焼防止装置付 小型湯沸器

不完全燃焼が発生したとき、ガスを自動的に止めます。

※不完全燃焼防止機能の付いていない小型湯沸器は、不完全燃焼によるCO（一酸化炭素）中毒事故が発生する可能性がありますので、早めに交換してください。

住宅用火災・ ガス・CO警報器

火災・ガスもれ・CO（一酸化炭素）を感知し、ブザーや音声で知らせます。



自分の身を守りましょう

災害時の 対策は…



地震のときは

地震でいちばん怖いのは、火災による二次災害です。揺れがおさまるのを待って、あわてず、落ち着いて火の用心を心がけましょう。



火災のときは

容器バルブを閉め、消防署員または消火にあたる人に容器の位置を知らせ、後の処置を頼んでください。



台風・洪水の恐れがあるときは

容器バルブを閉め、容器が倒れたり流されたりしないよう、しっかりと固定されているかを確認してください。

電気のブレーカーも落としてください。

異常があった場合は、至急、LPガス販売店または保安機関へ氏名・住所・状況などをお知らせください（連絡先は裏表紙に記載）。再びガスを使うときは、必ずLPガス販売店または保安機関の点検を受けてからにしてください。




大雪への対策

- ◆ **雪囲いや容器収納庫の設置** 雪により容器が埋まったり、屋根からの落雪で調整器や配管、メーターなどがこわれる恐れがあるため、雪囲いや容器収納庫を設置してください。なお、雪囲いや容器収納庫の周囲は除雪してください。
- ◆ **排気筒（煙突）の補強** 排気筒（煙突）は丈夫な支柱で補強してください。
- ◆ **雪おろし** 雪おろしの際は、ガス設備に損傷を与えないように十分に注意してください。

容器バルブの閉め方

- ◆ 災害のときに容器バルブを閉めることは、二次災害の防止にも役立ちます。
- ◆ 容器バルブを閉めるときは、時計と同じ右にまわします。



マイコンメーターの復帰方法

復帰ボタンを押してすぐ離す。そして、約1分間待つ。

- ◆ ボタンにキャップのあるタイプもあります。
- ◆ 器具栓と未使用のガス栓をすべて閉めて復帰ボタンを押してください。

※赤いランプと液晶が点滅します。ガスもれがないかマイコンメーターが安全確認を行いますので、約1分間お待ちください。

※異常がなければ、赤いランプの点滅と液晶の文字が消え、復帰が完了します。開栓してお使いください。

※復帰しない場合は、復帰操作を繰り返さず、LPガス販売店に連絡し、点検を受けてください。



災害にも強いLPガス

これまで地震などの大規模な災害時において、どの被災地においてもライフラインの早期復旧が課題となりました。その中で、LPガスは復旧の早さや、避難所などへの供給にすぐに対応できたことなどから、多くの人々の暮らしに安心をもたらしました。このように、LPガスは「災害に強い」ことが実証されています。

LPガス保安クイズ 2015

次の問いに対する答えに○を付けてください。

※この「安心ライフ」に「答え」のヒントがあります。

Q1 CO（一酸化炭素）中毒事故を防ぐための対策として、誤りなのは？

- A ガスの使用中は換気をする
- B 赤火の出る古い器具は取り替える
- C 点火しづらいときは再点火を続ける

Q2 Siセンサーコンロについて、誤りなのは？

- A 立ち消えや消し忘れのとき、ガスが自動的にとまる（または小火になる）
- B 天ぷら火災を防ぐため、鍋底が200℃になるとガスがとまる（または小火になる）
- C バーナーの全部に安全センサーが付いている

「防災体験学習・懇談会」（表紙で紹介しています）への参加は？

- A 参加を希望する
- B 参加しない

ご住所

ご氏名

◇LPガスやガス器具について、ご意見やご要望をお書きください。

保安クイズに答えて当てよう

LPガス
人と地球にスマイルを
10月10日はLPガスの日

1等 5,000円商品券 × 150本

見本

2等

オリジナル QUO カード
(1,000円券)
× 1,000本



昨年抽選会の模様

今年もご応募お待ちしております!

キリトリ線

郵便はがき

52円切手
をお貼り
ください

2 5 4 8 7 9 9

平塚郵便局留

湘南LPガス保安対策協議会内

「LPガス保安クイズ 2015」係

応募者の中から抽選で下記の賞品をさし上げます。

★ 1等 5,000円商品券・・・150本

★ 2等 オリジナル QUO カード
(1,000円券)・・・1,000本

● 応募締切日 平成 27 年 9 月 30 日 (水) (消印有効)

● 抽 選 日 平成 27 年 10 月 22 日 (木)

※ 賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

※ 個人情報保護法によりお客様の情報は保護されます。

◎ 販売店住所

◎ 販売店名称

◎ 電話番号

湘南LPガス保安対策協議会

「LPガス保安クイズ 2015」参加事業所名一覧

◆ 藤沢部会

(株)安西プロパン
飯島商店
(株)石井プロパンガス商会
(株)イワサワ 藤沢ガスセンター
(株)植田屋
(株)内田屋商店
(株)エネサンス関東 藤沢事業所
小川商事(株)
加藤商事(株)
神奈川液化ガス(株)
(株)桐山プロパン商会
(株)佐山
三共石油瓦斯(株) 藤沢営業所
信光実業(株)
(株)鈴野商店
関次商店
(株)大八 湘南ガスセンター
(株)高橋プロパン
長後プロパン(株)
トモプロ(株) 県央営業所
(株)成勢商店
日商ガス販売(株) 神奈川支社
藤沢市ガス事業協同組合
(株)三井商事
三ツ輪液化瓦斯(株) 藤沢営業所
(株)山本松五郎商店

(株)栄屋商店
相模石油(株) 平塚販売所
山陽瓦斯(株)
(株)重田平吉商店
(株)ショーエー
(株)鈴木屋商店
高砂産業(株) 平塚営業所
高橋プロパン(株)
中央セントラルガス(株) 湘南営業所
(株)長尾商店
平塚市ガス事業協同組合
ファーストガスシステム(株)
(株)フジテック
(株)北斗商事
(株)マルア・エルピー商会
(株)ミツウロコ 神奈川支店
(株)大和屋本店
葛屋端山商店
(株)リビング大和屋
レモンガス(株)
(株)精興商事
(株)田口商店
アジア商事(株)大和大磯営業所
(株)橋川商店
(株)栄屋商店

◆ 秦野部会

(株)青木一夫商店
アジアプロパン(株)
(株)芦川燃料
(株)飯田商店リビングセンター
宇山商事(株)
(株)奥村商会 秦野営業所
(株)キタムラ
(株)シンサナミ 秦野営業所
(株)渋谷商店
(株)渋谷プロパン
せきのプロパン(株)
(株)添田商店
泰進商事(株)
(株)高橋商店
(株)鶴巻プロパン
秦野瓦斯(株)
(株)古谷商店
(株)みどりや

三ツ輪液化瓦斯(株) 秦野営業所
山口石油瓦斯(株)
(株)横山商店
レモンガス(株) 秦野支店

◆ 伊勢原部会

いせはらクミアイ産業(株)
(株)カナエル 伊勢原営業所
カントーガス(株)
(株)葛貫商店
テーエス瓦斯(株)
(株)マルエイ 湘南営業所
(株)水野商店
山田プロパン(株)

後援：公益社団法人 神奈川県LPガス協会 湘南支部 北相支部
神奈川県湘南地域県政総合センター

店 名

〒255-0003

住 所

神奈川県中郡大磯町大磯1156

アジア商事(株) 大和大磯営業所

電 話

TEL 0463-61-0522 FAX 0463-61-1812

緊急時の連絡先